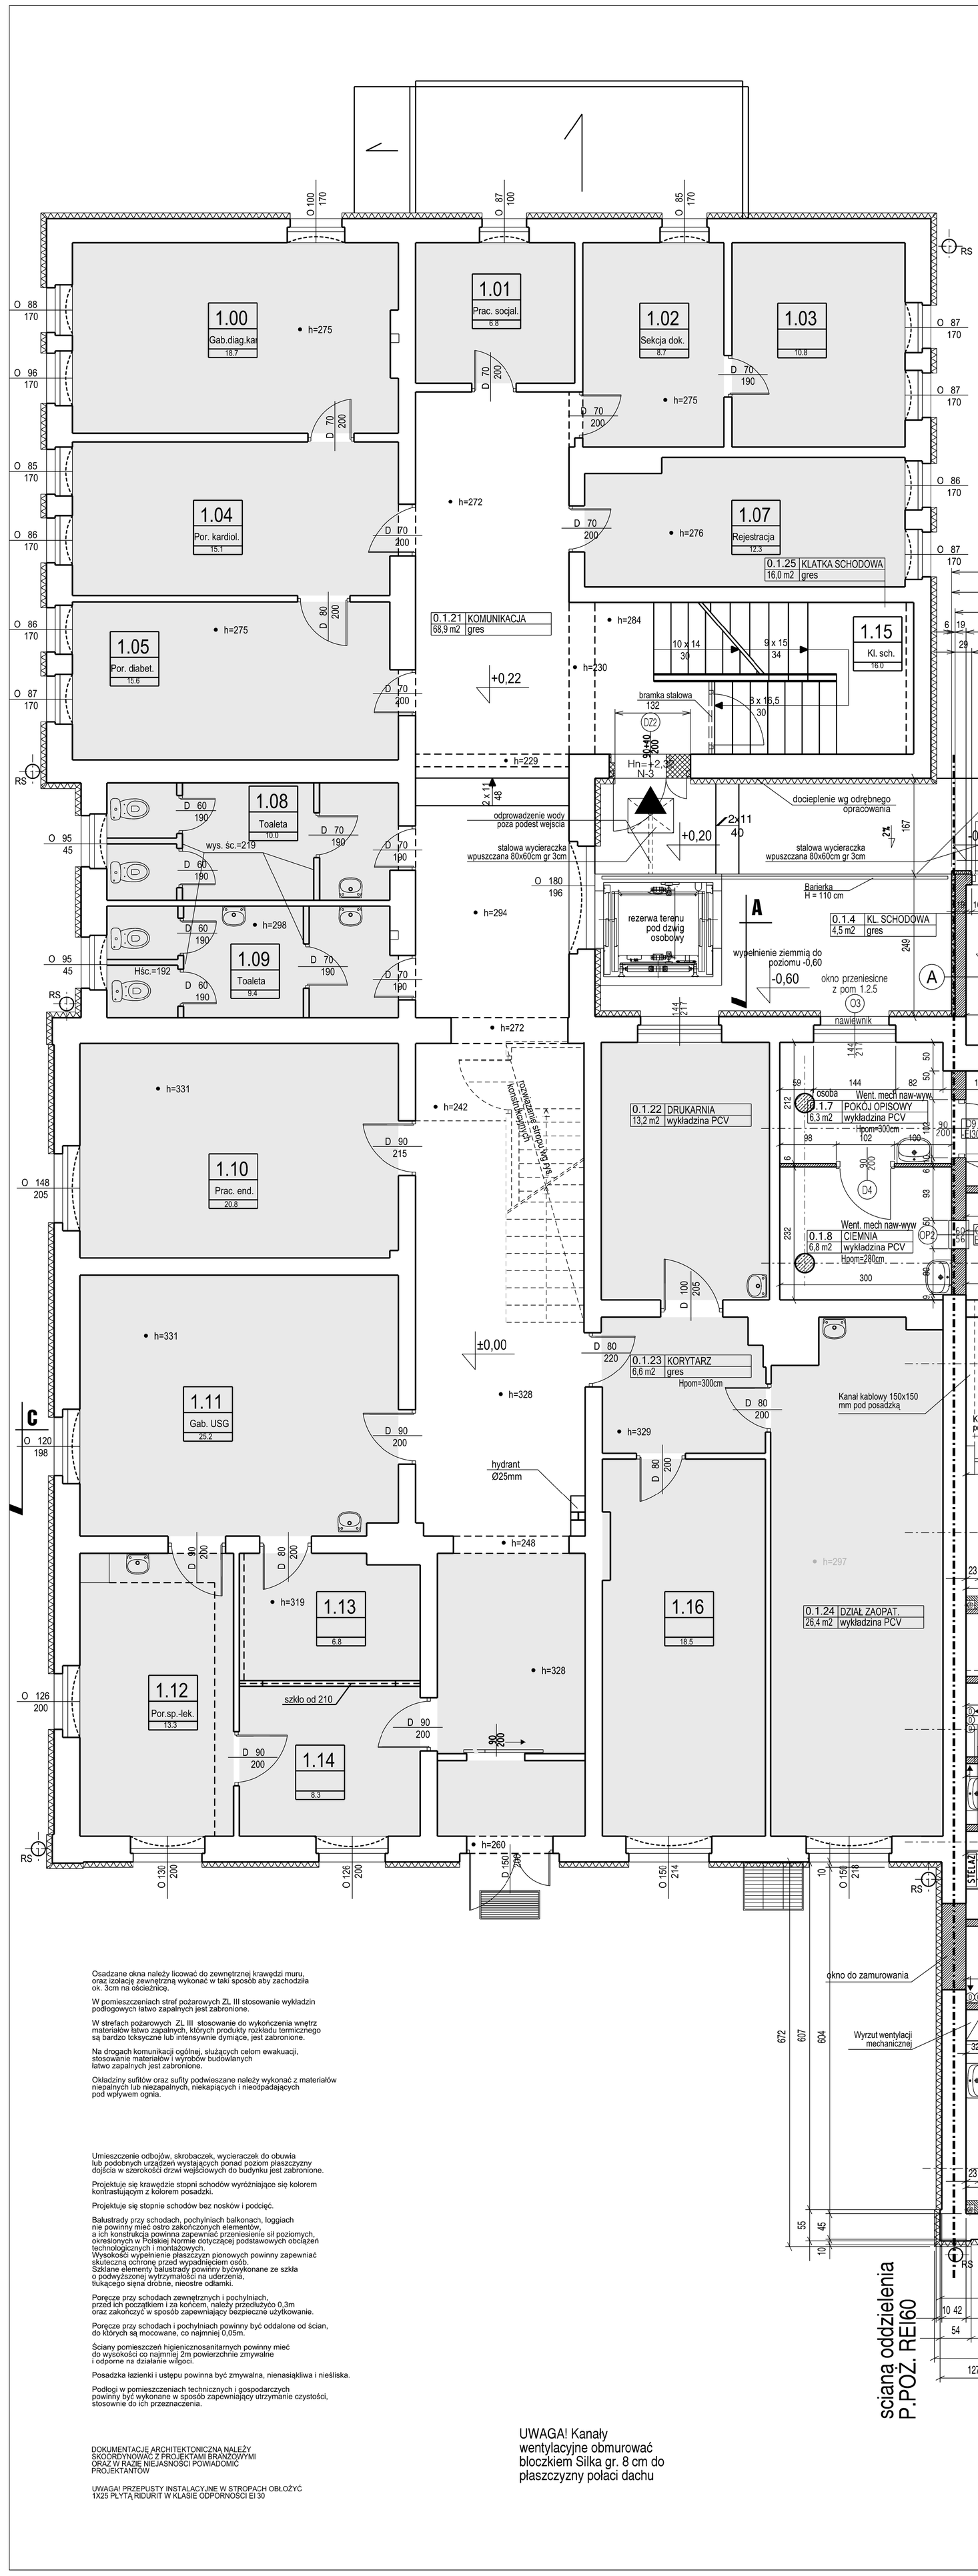

A	
▲	Tynk mineralny
	Porotherm 18.8 cm
	Styropian 6cm
▼	Tynk mineralny

ŚCIANY DOPROJEKTOWANE

ŚCIANY WYBURZANE

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

KONDYGNACJA 0
POWIERZCHNIA NETTO

0.1.1	PRZEDSIONEK	10,0 m2
0.1.2	POCZEKALNIA	31,3 m2
0.1.3	HALL WEWNĘTRZNY RTG	10,8 m2
0.1.4	KLATKA SCHODOWA	4,5 m2
0.1.5	POKÓJ SOCJALNY	7,3 m2
0.1.6	STEROWNIA	5,9 m2
0.1.7	POKÓJ OPISOWY	6,3 m2
0.1.8	CIEMNIA	6,8 m2
0.1.9	REJESTRACJA CHIRURGICZNA	11,5 m2
0.1.10	GABINET LEKARZA	13,7 m2
0.1.11	POKÓJ ZABIEGOWY	15,1 m2
0.1.12	GIPSOWNIA	12,4 m2
0.1.13	SERWEROWNIA	3,2 m2
0.1.14	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,8 m2
0.1.15	POM. ODPADÓW MEDYCZNYCH	2,7 m2
0.1.16	WC PERSONELU	4,3 m2
0.1.17	RTG	29,7 m2
0.1.18	PRZEBIERALNIA 01	1,1 m2
0.1.19	PRZEBIERALNIA 02	1,1 m2
0.1.20	POM. PORZĄDKOWE	3,4 m2
0.1.21	KOMUNIKACJA	68,9 m2
0.1.22	DRUKARNIA	13,2 m2
0.1.23	KORYTARZ	6,6 m2
0.1.24	DZIAŁ ZAOPATRZENIA	26,4 m2
0.1.25	KLATKA SCHODOWA	16,0 m2
		316,0 m2

Osadzane okna należy licować do zewnętrznej krawędzi muru, oraz izolację zewnętrzną wykonać w taki sposób aby zachodziła ok. 3cm na ościeżnicę.

W pomieszczeniach stref pożarowych ZL III stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione.

W strefach pożarowych ZL III stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Umieszczenie odbojów, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urządzeń wystających ponad poziom płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi wejściowych do budynku jest zabronione.

Projektuje się krawędzie stopni schodów wyróżniające się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki.

Projektuje się stopnie schodów bez nosków i podcięć.

Balustrady przy schodach, pochylniach balkonach, loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych.
Wysokość wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.
Szklane elementy balustrady powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się drobne, nieostre odłamki.

Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05m.

Ściany pomieszczeń higienicznosanitarnych powinny mieć do wysokości co najmniej 2m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci.

Posadzka łazienki i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska.

Podłogi w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych powinny być wykonane w sposób zapewniający utrzymanie czystości, stosownie do ich przeznaczenia.

DOKUMENTACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ W RAZIE NIEJASNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW

UWAGA! PRZEPUSTY INSTALACYJNE W STROPACH OBŁOŻYĆ 1X25 PŁYTĄ RIDURIT W KLASIE ODPORNOŚCI EI 30

UWAGA! Kanały wentylacyjne obmurować bloczkiem Silka gr. 8 cm do płaszczyzny połaci dachu

PRO INVEST	PRO-INVEST Sp. z o. o. 80-419 Gdańsk, ul. Dubois 93 tel: +58 344 51 43			
PROJEKT:	PROJEKT ZAMIENNY PROJEKTU: „Przebudowa Sali na cele biurowe w Tczewskim Centrum Zdrowia ul. 30 Stycznia 58; 83-100 Tczew”; PROJEKT BUDOWY KLATKI SCHODOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWY BUDYNKU TCZEWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA NA POTRZEBY PRZYCHODNI I ADMINISTRACJI, 83-100 Tczew ul. 30 Stycznia 58 , działka nr 3			
LOKALIZACJA:	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Tczewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Tczew ul. 30 Stycznia 58			
RYSUNEK:	RZUT PRZYZIEMIA			SKALA 1:50
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	BRANŻA / FAZA
ARCHITEKTURA:	MGR. INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI	PO/KK/158/2007		ARCHITEKTURA PROJ.BUD-WYK.
SPRAWDZAJĄCY:	MGR. INŻ. ARCH. JOANNA LUBELSKA	PO/KK/157/2007		DATA: MAJ 2010
WSPÓŁPRACA:	ST.ŁAD. ARCH. IZABELA WITEK	-		NR. RYS. A02